



INSTRUKCJA MONTAŻU/ASSEMBLY INSTRUCTION POLSKI/ENGLISH v1.2

Kod/Code: **AWO224**

Nazwa/Name: **17/EXP/SAT**

Obudowa metalowa do: SSWiN, KD,....

Metal enclosure for: alarms, access control....



IM224

Wydanie/Edition: 4 z dnia/from 25.01.2022

Zastępuje wydanie/Supersedes edition: 3 z dnia/from 03.04.2018

PL/EN

1. Przeznaczenie / Destination:

Obudowy **AWO224** zaprojektowane zostały, jako elementy systemów SSWiN, KD, itp.

Przeznaczone są do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów
- opcjonalnie dodatkowych modułów.

AWO224 metal enclosure is designed as components (supplying) in intruder alarms, access control systems, security systems etc. It is intended for installation:

- control panel optional with supplementary modules
- optional additional modules

2. Montaż / Installation:

Obudowa (+ PCB) przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230 V AC oraz instalacje niskonapięciowe.

Obudowa (+PCB) powinna być montowana w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.

Metal enclosure (+PCB) must be installed by a qualified installer, holding the relevant certificates, required and necessary in the particular country for connecting (interfering with) 230 V AC systems and low-voltage installations.

Enclosure (+PCB) should be installed indoor, where the air humidity is normal (RH=90% max. without condensation) and temperature in range of -10°C to +40°C.

3. Parametry techniczne / Technical data:

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICAL DATA	
Miejsce dla akumulatora	Space for battery	17Ah/12V
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tamper protection	1 x otwarcie obudowy 1 x opening of enclosure
Obciążalność wyjścia TAMPER – max	Output current TAMPER – max	500mA@50 V DC
Obudowa: IP	Enclosure: IP	IP 20
Temperatura pracy	Operating temperature	-10°C ÷ 40°C
Wilgotność względna RH – max.	Relative humidity RH – max.	90 [%]
Wymiary zewnętrzne obudowy	External dimensions of enclosure	W=320, H=304, D+D₁=101+8 [+/- 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki	External dimensions of front panel	W₁=326, H₁=308 [+/- 2mm]
Wykonanie	Material description	Blacha DC01, grubość: 0,7mm / 1,0mm Zabezpieczenie antykorozyjne Kolor: RAL 9003 Sheet steel DC01, Thickness: 0,7mm / 1,0mm, Anticorrosion protection, Color: RAL 9003
Zastosowanie	Destination	Do wewnątrz / Indoor
Waga netto/brutto	Net/gross weight	2,500 / 2,750 [kg]
Gwarancja	Warranty	2 lata od daty produkcji 2 years from production date
Uwagi	Notes	Możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, możliwość montażu tampera oderwania od podłoża – PKAZ066, obudowa wyposażona

		<p>jest w szynę TH35 umożliwiającą montaż zasilaczy lub innych urządzeń w tym standardzie.</p> <p>Possibility of installing lock, distance from wall (mounting surface) - 8mm, possibility of mounting tamper switch PKAZ066 detects detachment from wall, enclosure is equipped with TH35 rail allowing mounting power supplies or other devices in this standard.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Centrale które można zamontować w tej obudowie / Panels which can be mounted in enclosure:


SATEL:


Centrale /Alarm control panels – Versa10, Perfecta16, 32.

Moduły / Modules – ETHM-1 Plus, GM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, ACCO-NT, ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

Dokumentacja informuje, jakie urządzenia mogą być instalowane w danej obudowie. Nie określa, ile różnych urządzeń można zainstalować w jednej obudowie. Ilość zamontowanych urządzeń zależy od ich wielkości i rozmieszczenia.

Documentation shows which devices can be installed in a given enclosure. It does not define how many different devices can be installed in one enclosure. Number of installed devices depends on their size and arrangement.

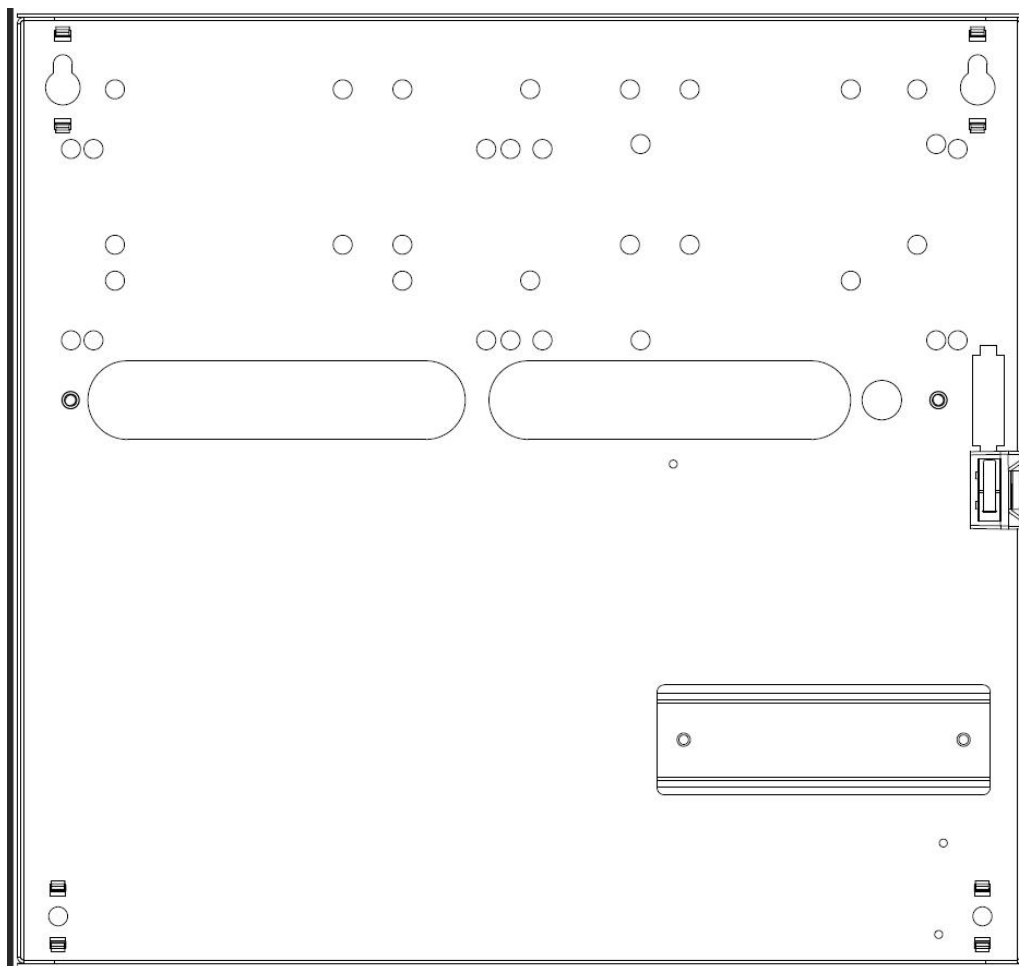

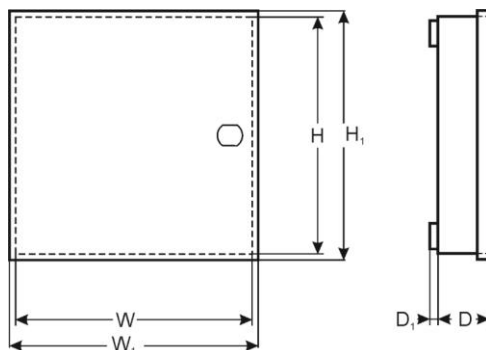

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.



W Polsce zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

WEEE MARK

The waste electric and electronic products do not mix with general household waste. There is separate collection system for used electric and electronic products in accordance with legislation under the WEEE Directive and is effective only with EU.

[Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

PRODUCENT / PRODUCER

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl

http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl